



# ตรวจสอบค่าน้ำบาดน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



- ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องจักรกลระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน





# การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด  
นำมารดน้ำต้นไม้







# การจัดการสุขาสาธารณะ








# แนวทางการดำเนินการ

- ปัจจุบันโรงพยาบาลกลาง มีอายุครบ 119 ปี มีจำนวนเตียงให้บริการ 475 เตียง บุคลากร 1,904 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,000 คนต่อวัน (เฉลี่ย 2500 ครั้งต่อวัน)
- ห้องสุขาส่วนกลางของโรงพยาบาล มีห้องสุขาหญิง 66 ห้อง ห้องสุขาชาย 52 ห้อง โถปัสสาวะ 36 จุด
- แม่บ้านเริ่มทำความสะอาด ตั้งแต่ 06.00 – 17.00 น.
- มีการแต่งตั้งผู้ดูแลในแต่ละชั้น
- มีผู้ควบคุมจะจดบันทึกและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องของดำเนินการแก้ไข
- เน้นในการจัดการสุขาให้ได้มาตรฐาน HAS



# ใช้เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลระดับประเทศ

## Healthy Accessibility Safety (HAS)

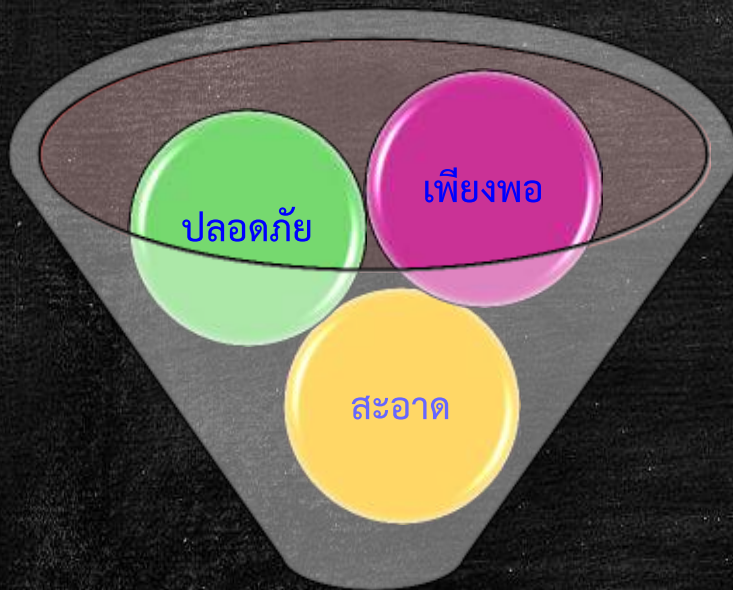

มาตรฐาน HAS

1. **สะอาด** ถูกหลักสุขาภิบาล
2. **เพียงพอ** ต่อผู้ใช้บริการ  
รวมผู้พิการ สูงวัย  
หญิงมีครรภ์
3. **ปลอดภัย** มีแสงสว่าง ไม่เปลี่ยว  
แยกเพศ





# สะอาด



## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 :

พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะสะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 :

น้ำใช้สะอาดเพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 :

กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาดอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 :

อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 :

สบู่อ่างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ





# สะอาด

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 :

ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่ว ซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 :

มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 :

สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูล และถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 9 :

จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ







# เพียงพอ

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 10 :

จัดให้มีสุขาที่นั่งราบสำหรับผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 11 :

สุขาสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ



ห้องน้ำส่วนกลาง มีดังนี้

สุขาหญิง 66 ห้อง

สุขาชาย 52 ห้อง

โถปัสสาวะ 36 โถ

(นับรวมห้องน้ำผู้พิการฯ)





# ปลอดภัย

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 12 :

บริเวณที่ตั้งสุขาต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 13 :

กรณีที่มีห้องสุขาตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องสุขาสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 14 :

ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 15 :

พื้นห้องสุขาแห้ง

## เกณฑ์มาตรฐานข้อ 16 :

แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ





วันที่ 19 เมษายน 2559

ได้รางวัลสุดยอดสุขาแห่งปี 2559 ของ กทม.





วันที่ 12 กันยายน 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
เข้าตรวจประเมินสุดยอดสาขาแห่งปี 2559 ระดับประเทศ





กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงพยาบาลกลาง  
ปรับปรุงแก้ไข  
จนได้รับรางวัลสุดยอดสุขภาพแห่งปี 2559 ระดับประเทศ



# 1. ติดสติ๊กเกอร์สีประตูต่างระดับ

ก่อนทำ



หลังทำ





## 2. เปลี่ยนก๊อกน้ำแบบกดเป็นแบบหางปลา

ก่อนทำ



หลังทำ





### 3. ทำสัญลักษณ์ว่าล้นน้ำให้ชัดเจน และเปลี่ยนคอมไฟหน้ากระจก

ก่อนทำ



หลังทำ





## 4. ทาเชล็คและทาสีประตูทางเข้าห้องน้ำใหม่ให้สวยงาม

ก่อนทำ



หลังทำ





## 5. เปลี่ยนกระจกบานใหญ่ และ ติดขอบกระจก

ก่อนทำ



หลังทำ





## 6. ซ่อมผนังห้องน้ำชาย ชั้น 2 ให้เรียบร้อย

ก่อนทำ



หลังทำ





# 7. ขยายประตูทางเข้าห้องน้ำชาย ชั้น 1 จากเดิมกว้าง 85 ซม. เป็น 95 ซม.

ก่อนทำ



เดิมกว้าง 85 ซม.

หลังทำ



ใหม่กว้าง 95 ซม.

เพิ่มขึ้น 10 ซม.



## 8. ใส่ยูแท๊ปตัวดักกลิ่นห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 3

ก่อนทำ



หลังทำ

